

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: CEFIL s.r.o.

Rok: 2025

Napětová hladina	nn	vn	vvn
Počet zákazníků [-]	294	4	0
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh]	43432	4896	0
Délka kabelových vedení [km]	21,102	7,245	0
Délka venkovních vedení [km]	0	0	0

1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2025


§	Standard	Počet případů			Počet vyplacených náhrad	Výše vyplacených náhrad	Teoretická výše náhrad
		Celkem	Standard nedodržen				
			[-]	[-]			
5	ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny	0	0		0	0	
6	dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny	13	0		0	0	
7	výměny poškozené pojistky	0	0		0	0	
9	lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0		0	0	
10	lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0		0	0	
11	zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě	0	0		0	0	
12	umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny	10	0		0	0	
13	ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci	0	0		0	0	
14	ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	2	0		0	0	
15	výměny měřicího zařízení a vyrovnaní plateb	0	0		0	0	
16	předávání údajů o měření	34	0		0	0	
17	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0		0	0	
18	dodržení termínu schůzky se zákazníkem	353	0		0	0	

* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2025

Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině		
	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn
	SAIFI _{nn}	SAIFI _{vn}	SAIFI _{vvn}	SAIDI _{nn}	SAIDI _{vn}	SAIDI _{vvn}	CAIDI _{nn}	CAIDI _{vn}	CAIDI _{vvn}
	[1/rok]			[min/rok]			[min]		
neplánovaná	0,24	0,80	0	9	132	0	40	165	0
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	0,01	0,80	0	1	12	0	124	15	0
z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
z toho ostatní neplánovaná	0,23	0,00	0	9	120	0	37	0	0
plánovaná	0,17	1,25	0	3	95	0	19	76	0
celkem - hladinové ukazatele									
celkem - systémové ukazatele									

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)

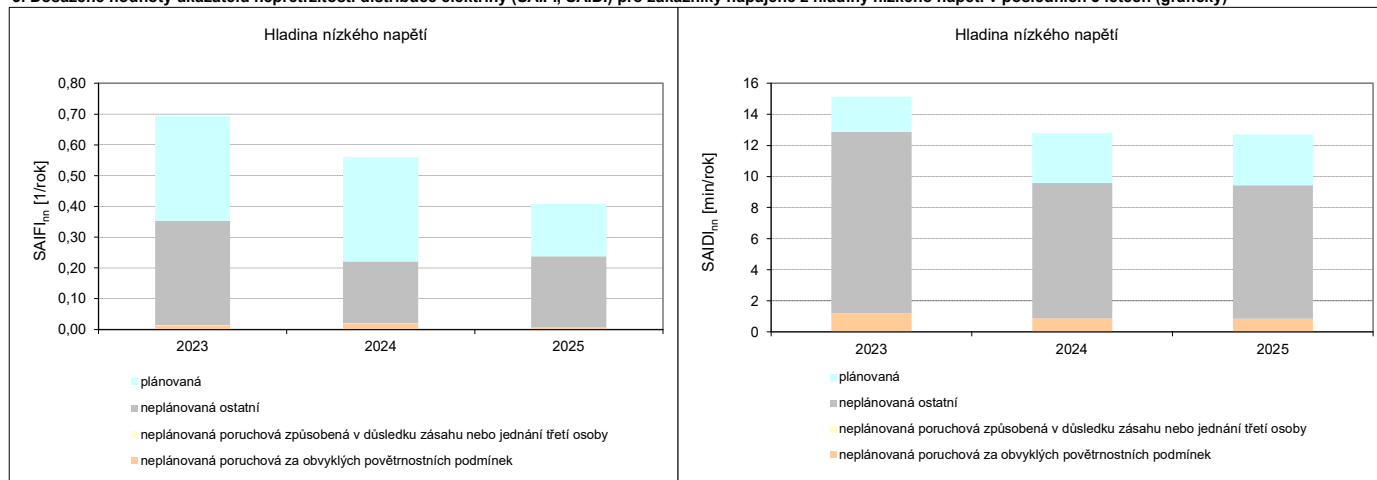

4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny